


ZAWÓR NAPOWIELRZAJĄCO-ODPOWIELRZAJĄCY, MEMBRANOWY, BEZSTOPNIOWY

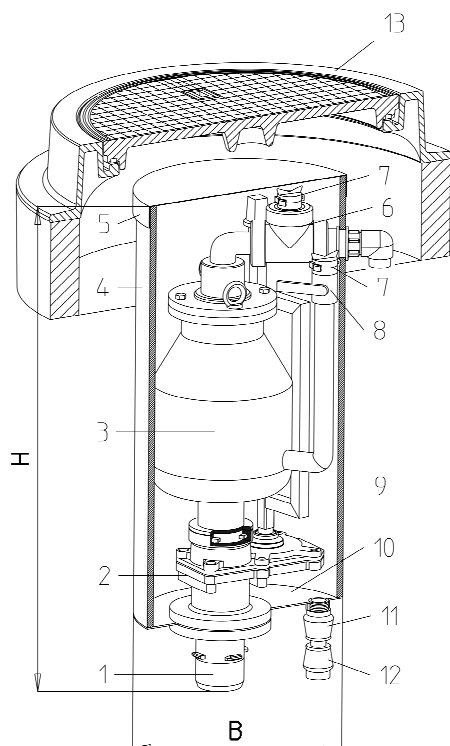

Lp.	Części składowe	Materiał
1	przylĄcze DN 80	GJS-400, epoksydowane
2	zasuwa odcinajĄcĄ	GJS-400, epoksydowane
3	zawór napowielrzajĄco- -odpowielrzajĄcy	St 37, epoksydowana
4	rura ochronna	PE
5	pokrywa	PE
6	zawór kulowy trójdrogowy	PVC
7	spręgle DN25 do węza	PA 6 GF 25
8	zawór kulowy	stal nierdzewna
9	trzcienie uruchamiajĄcy	czworokĄtny pręt stalowy St 37, epoksydowany
10	plyta dennA	blacha stalowa St 37, epoksydowana
11	złĄczka spustowa	GJS-400, epoksydowane
12	złĄczka końcowa	POM
13	pokrywa włazu pierścienie włazu	GJS-400, bituminizowane GJL-250, bituminizowane (nie objęte dostawĄ)

nr kat.	wykonanie	głębokość zabudowy mm	H mm	B mm	masa kg
9828	kołnierz DN 80	1,25	975	455	62
	kołnierz DN 80	1,50	1225	455	80
9827	końcówka System BAIO®	1,25	1050	455	62
	końcówka System BAIO®	1,50	1300	455	80

Zakład Projektowo-Ustugowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl		Stadium	PB-W
		Skala	---
		Data oprac.	Czerwiec 2012r.
Obiekt Adres	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłĄczami w miejscowości Wola Książęca gm. Kotlin		
Nazwa rysunku	ZAWÓR NAPOWIELRZAJĄCO-ODPOWIELRZAJĄCY		
Projektant	inż. J. Grzelak	7131-7132/37/PW/2002	Rys nr. 3.11
Opracował	Mgr inż. M. Matusiak		