
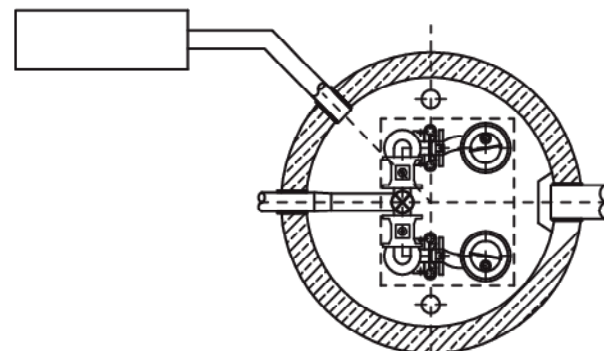


PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW NR P2
TYP HB 1250PB/NP-2/

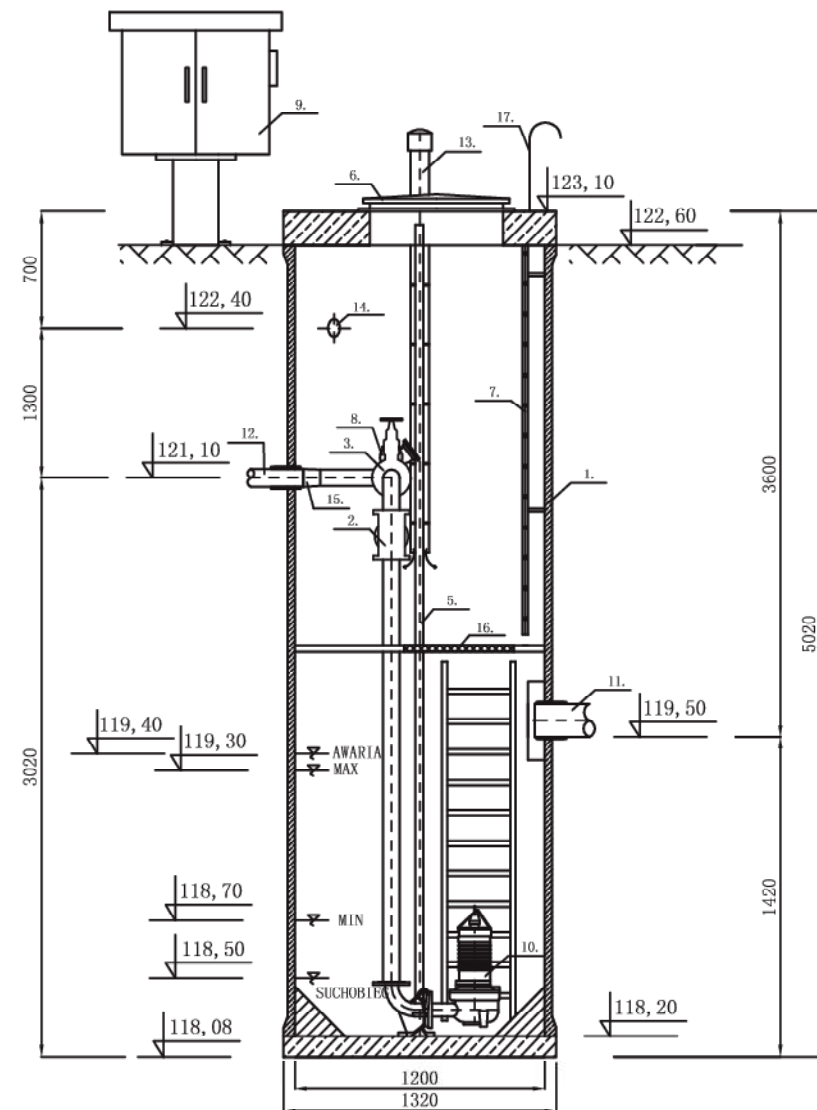

1. Zbiornik z polimerobetonu	szt. 1
2. Zawór zwrotny kulowy DN 80	szt. 2
3. Zasuwa odcinająca DN 80	szt. 2
4. Trójnik ze stali nierdzewnej DN 80	szt. 1
5. Prowadnice pomp	szt. 4
6. Wąż ze stali nierdzewnej	szt. 1
7. Drabinka żłazowa ze stali nierdzewnej	szt. 1
8. Nasada płuczająca	szt. 1
9. Szafa zasilająca - sterująca 2,4 kW	szt. 1
10. Pompa FLYGT typ NP 3085.160SH/255	szt. 2
11. Napływ	
12. Tłoczny Ø 90 PE	
13. Kominik wentylacyjny z PVC	szt. 2
14. Przepust kablowy Ø 110 PVC	szt. 1
15. Redukcja 90/80	szt. 1
16. Pomost serwisowy	szt. 1
17. Poręcze żłazowe	szt. 2

PROJEKTOWANIE I NADZORY Danuta Skowrońska Roszków 12b 63-200 Jarocin tel. 0-62 747 3666		
Stad.dokumentacji	PROJEKT BUDOWLANY	
Obiekt	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów Wysogotówek gm. Kotlin ETAP I WYSGOTÓWEK	
Temat:	SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P2	
Inwestor	Gmina Kotlin	
Adres budowy	Wysogotówek gm. Kotlin	Skala 1 :
autor oprac.	inż. Janusz Skowroński	Data : 08.2013
sprawdzający	inż. Jarosław Grzelak	Rys. nr 4/2